


FLUJO DE VALOR HABILITANTE

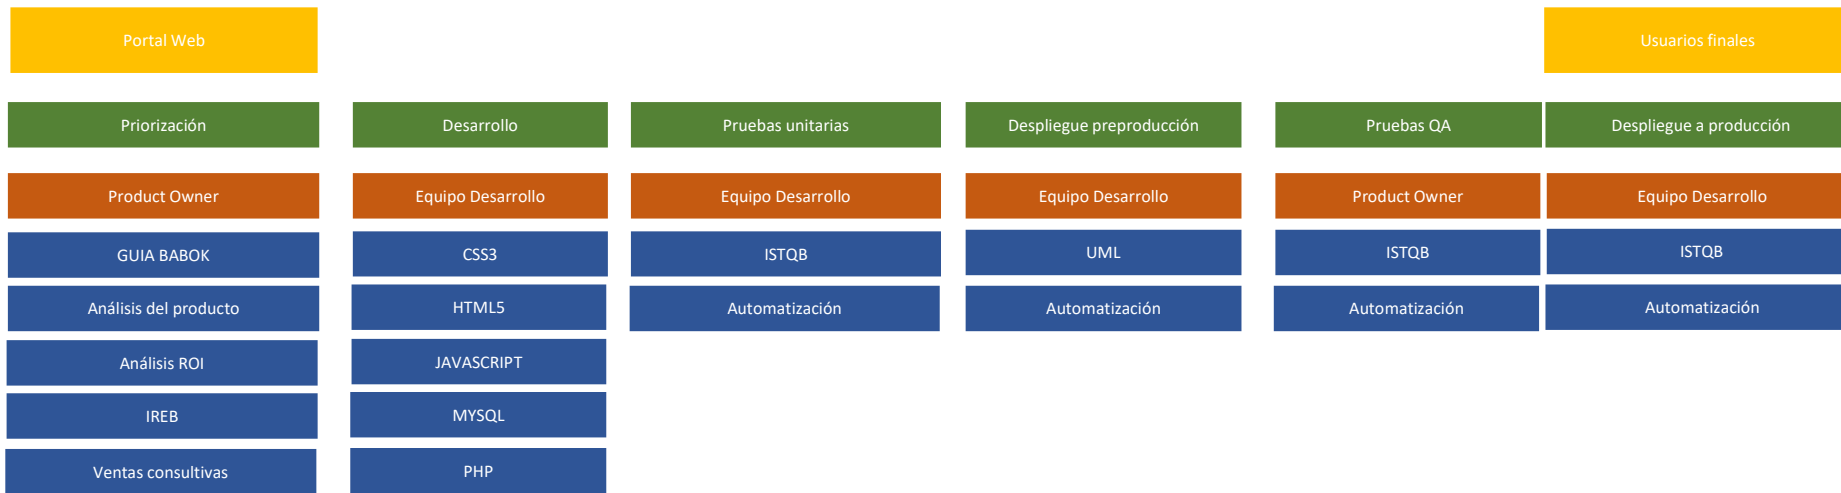

CT (Horas)		8		16		6		4		16		4	
LT (Días)	1		5		1		2		1		2		5